



1. CTS Steuertafel muss in das belüfteten Bereich platziert werden T15 ist das steuernde fühlerelement
2. Die Steuertafel MUSS frostfrei montiert werden
3. Komponenten mit strichpunktverbindung sind zugehörig
4. Optionsplatte ist Zubehör für CTS602
5. Externe Komponenten werden nicht von NILAN geliefert
6. T10 kann als steuerndes Fühlerelement montiert werden. Muss im Luftkanal platziert werden.
7. (A) – (E) Verbindung von Zusatzheizung

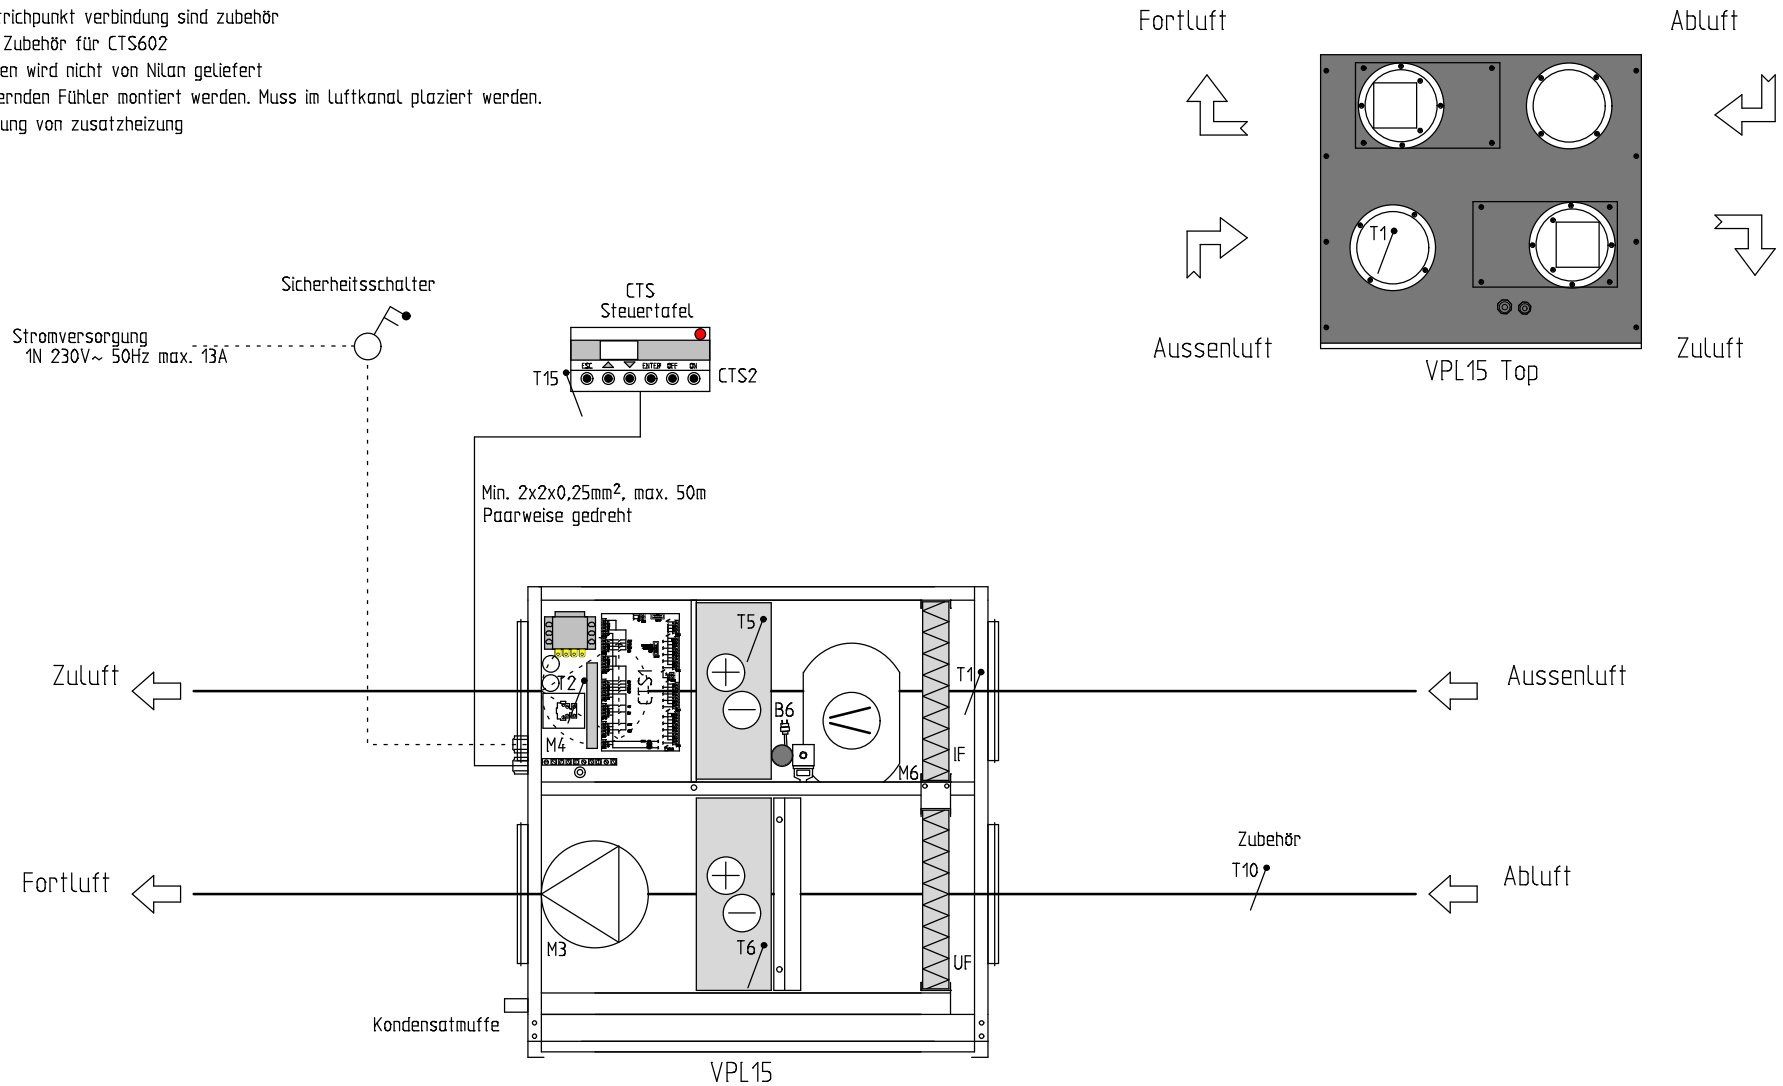

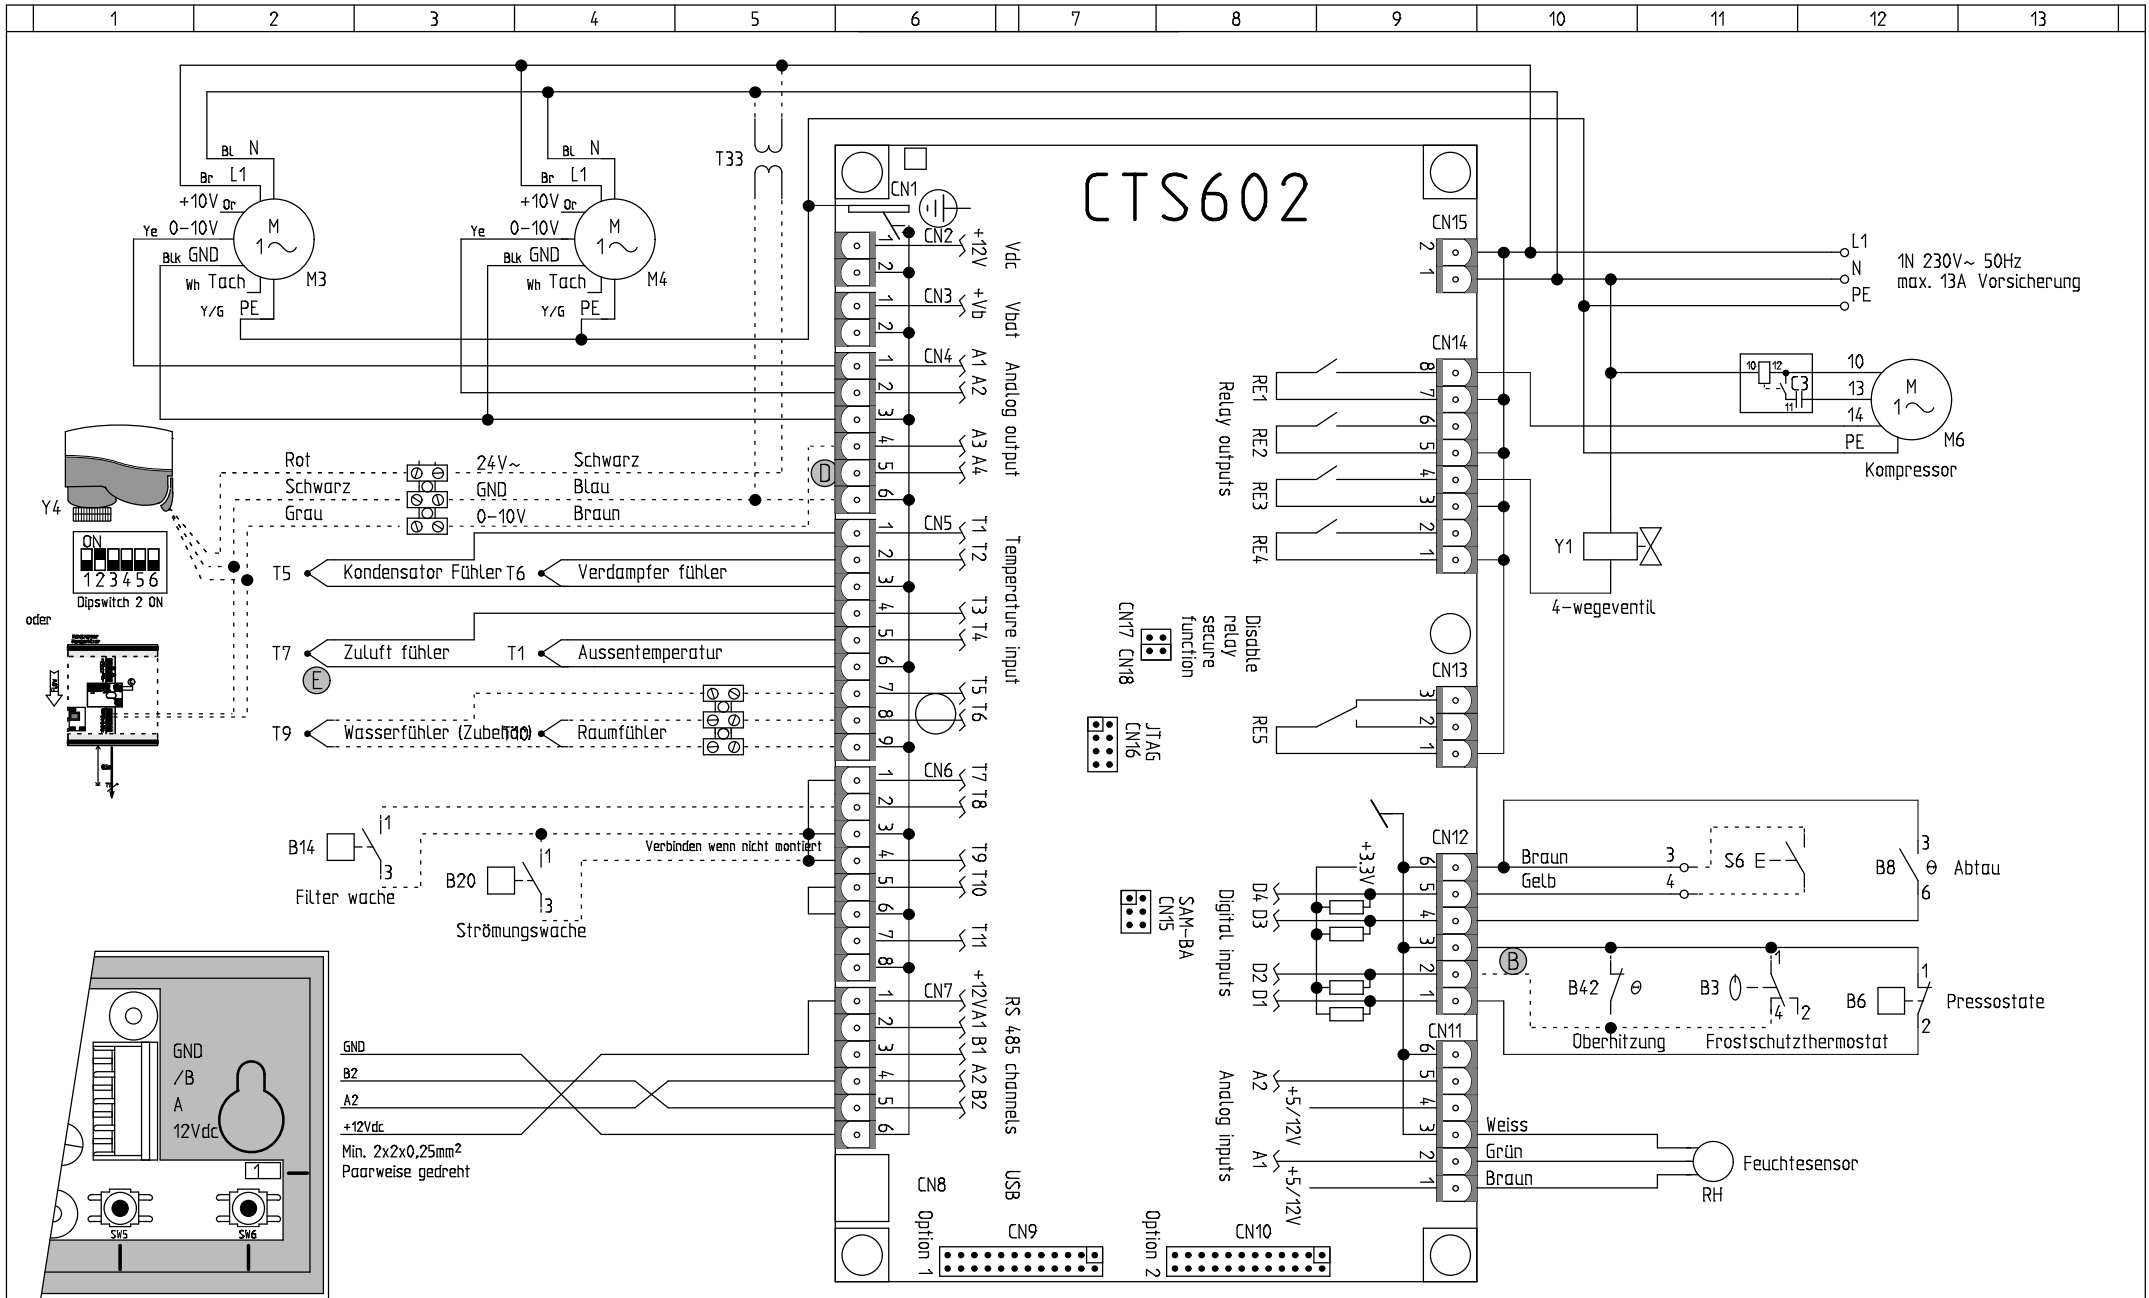


NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
<http://www.nilan.dk>
 Email: nilan@nilan.dk

VPL15 EC Køl & Top
 CTS602 Styring
 Varenr.: 71333B01, 71363B02

CTS602 Styring

Bestell-nummer	Rev.:	Init.:
Datum: 01/11-2013	Nationalität: D / A / CH / NL	MD
		Seite: 2

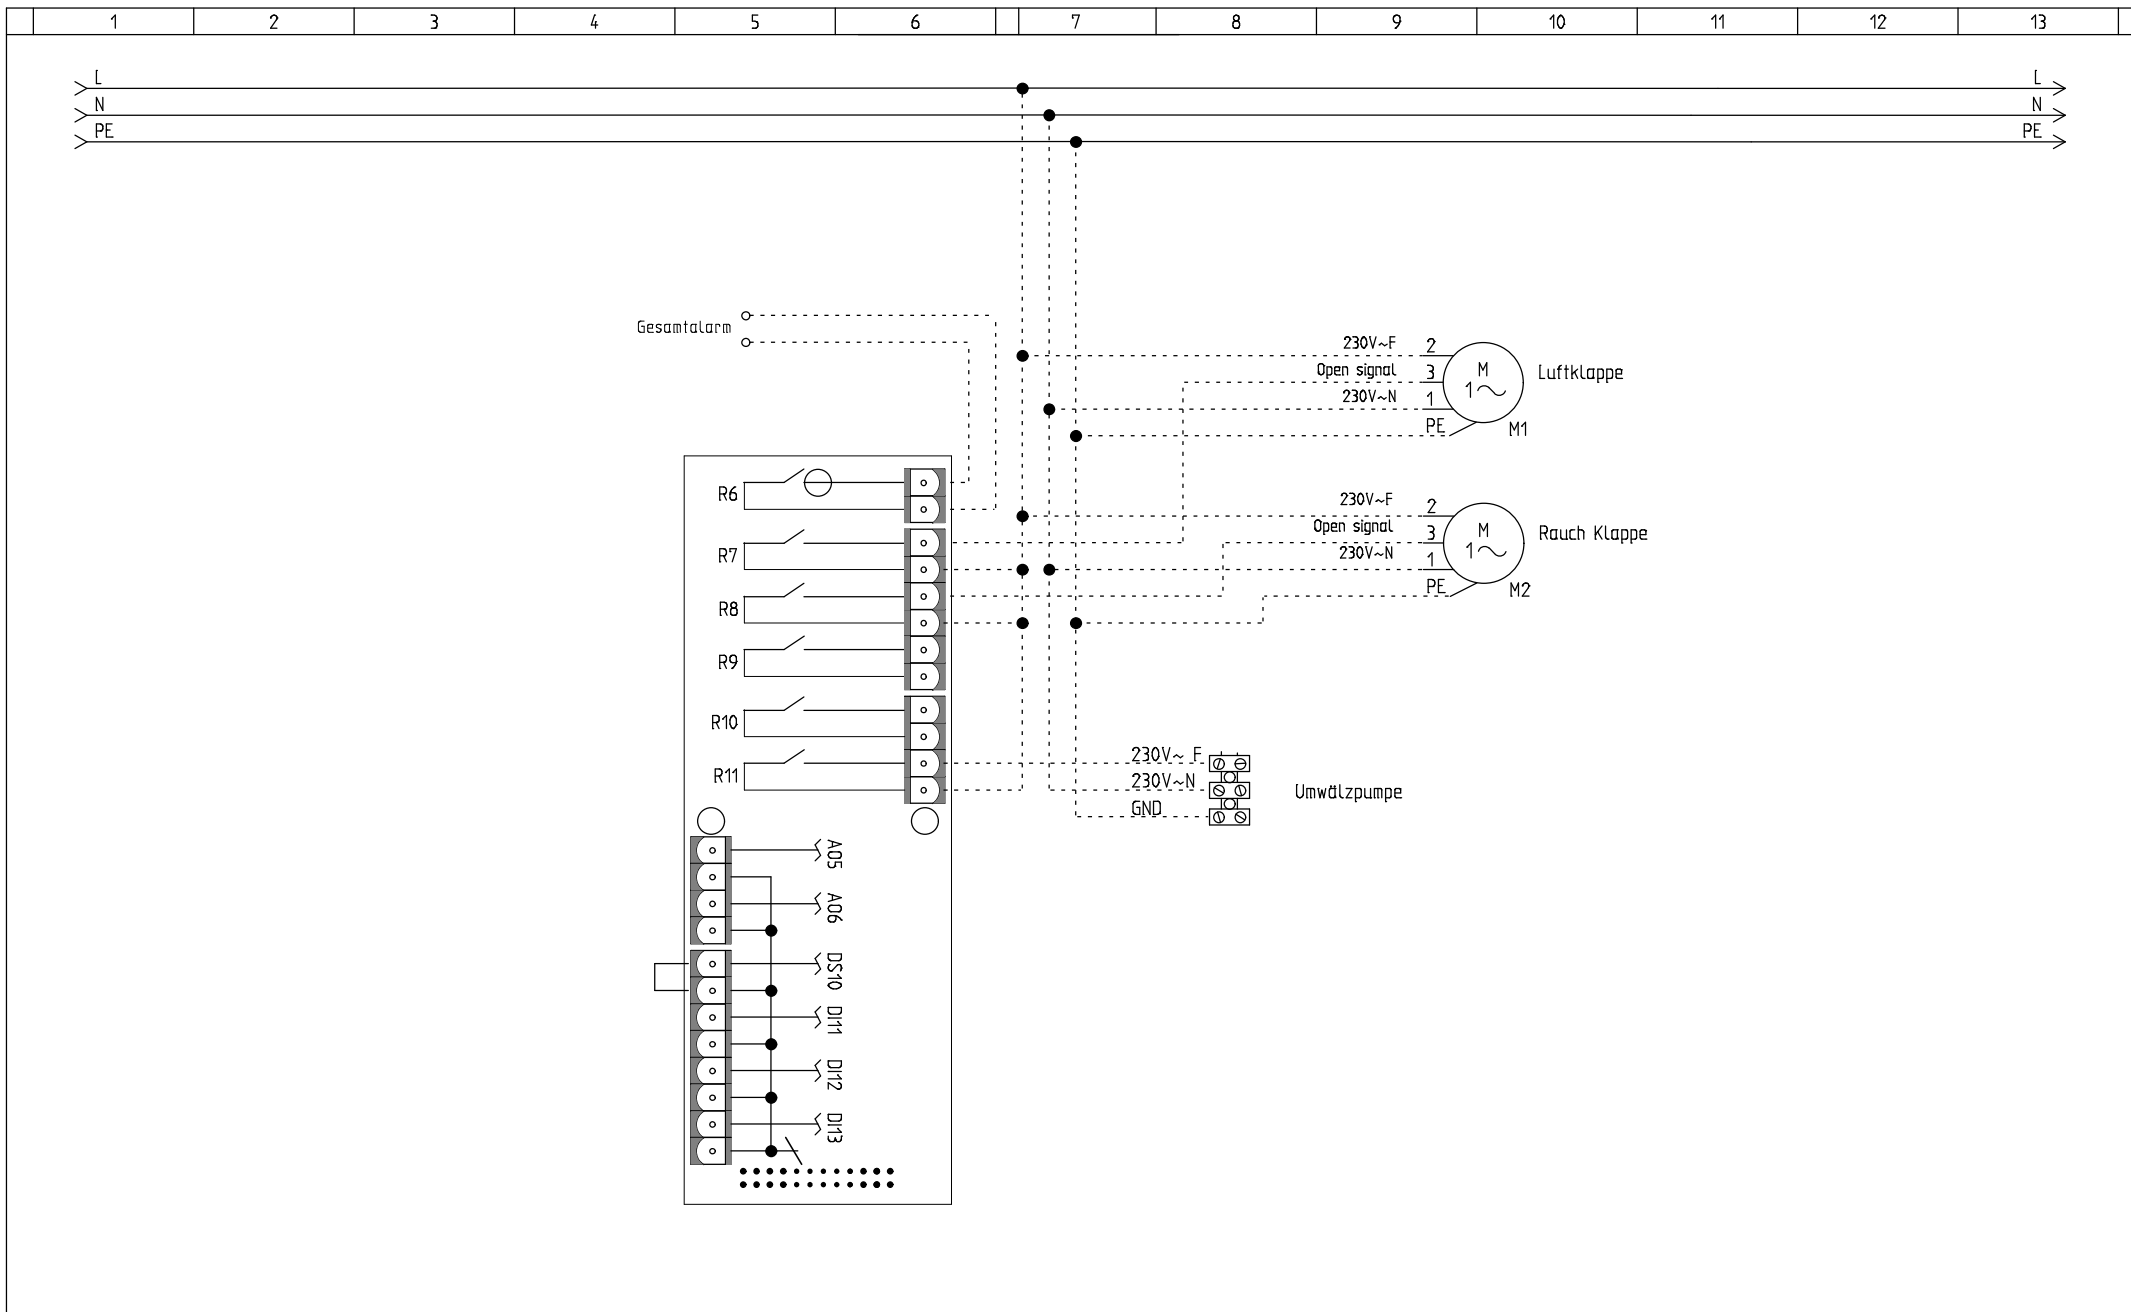

NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
<http://www.nilan.dk>
 Email : nilan@nilan.dk

VPL15 EC Køl & Top
 CTS602 Styring
 Varenr.: 71333B01, 71363B02

Optionsprint

Bestell-nummer	Rev.:	Init.:
Datum: 01/11-2013	Nationalität: D / A / CH / NL	MD Seite: 3

Produkten oversigt

Name (-)	Art	beskrivelse	Dokumenter typ	Seite	Stromvej
B3	55.13309.090, #15662	Frostschutzthermostat	Kredsskema	2	11
B6	Patronpressostat højtryk 28,0 bar, #15151	Hochdruckschalter Kompressor	Kredsskema	2	12
B8	ATEA A21PR9050B, #1555	Abtauthermostat	Kredsskema	2	12
B14	Huba 20-300Pa, #3635	Filter wache (Zubehör)	Kredsskema	2	3
B20	Huba 20-300Pa, #3635	Strömungswache (Zubehör)	Kredsskema	2	4
B42	EGO 55.13019.180 60°C, #1564	Begrenzungsthermostat für Zusatzheizung (Zubehör)	Kredsskema	2	10
C3	117U5017 80µF ±10%	Kompressor Kondensator	Kredsskema	2	11
CTS1	#239932	CTS602 Platine	Kredsskema	1	6
CTS2	#2398H	CTS Steuertafel	Kredsskema	1	6
IF	Camfil 5061410 3GPF 360x225x50-90 (F7)	Zuluft Filter	Kredsskema	1	7
M1	Evt. LindabSafe DTBU LMC 230F	Luftklappe (Zubehör)	Kredsskema	3	9
M2	Evt. LindabSafe DTBU LMC 230F	Rauch Klappe (Zubehör)	Kredsskema	3	9
M3	ebm G3G140-AV17-14 230V~, #41003	Abluftmotor	Kredsskema	2	2
M4	ebm G3G140-AV17-14 230V~, #41003	Zuluftmotor	Kredsskema	2	4
M6	Danfoss SC15GHH 230V 50Hz, #1015	Kompressor	Kredsskema	2	12
RH	#23997	Feuchtesensor	Kredsskema	2	10
S6	(Ej Nilan Leverance)	Schalter für benutzerwahl (Zubehör)	Kredsskema	2	11
T1	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Aussentemperatur	Kredsskema	2	4
T5	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Kondensator Føler	Kredsskema	2	2
T6	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Verdampfer føler	Kredsskema	2	4
T7	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Zuluft føler	Kredsskema	2	2
T9	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Wasserføler (Zubehör)	Kredsskema	2	2
T10	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Raumføler	Kredsskema	2	4
T33	230/24V~, #1753	Transformator (Zubehör)	Kredsskema	2	5
UF	Camfil 5061465 3GPF 360x225x50-45 (F5)	Abluftfilter	Kredsskema	1	7
Y1	RV101A23AZ, #16424	4-wegeventil	Kredsskema	2	10
Y4	Danfoss AME140, 16341	Modulierende Wasserventil (Zubehör)	Kredsskema	2	1
11201	VEAB CV16-09-1-MTXL	Kanalheizregister 900W (Zubehör)	Kredsskema	2	1
11202	VEAB CV16-21-1-MTXL	Kanalheizregister 2100W (Zubehör)	Kredsskema	2	1



VPL15 EC Køl & Top
 CTS602 Styring
 Varenr.: 71333B01, 71363B02

Projekt		71333B01 71363B02 131101		Anzahl Seiten	1
Datum	01-11-2013	Land	DK / N / S / SF	Nächste side	Seite
					1